



# 시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-13884

회사명 : 주식회사 영광벤드

대표자 : 장덕령

주소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

- 1. 시료명 : 카본스틸 그루브 피팅(SPP GROOVE FITTING)  
- 규격 및 형식 : /
- 2. 성적서의 용도 : 품질관리용
- 3. 접수일자 : 2025년 12월 22일
- 4. 시험일자 : 2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 28일
- 5. 시험방법 : KS B 1507 강관용 플렉시블 그루브 조인트(2020.08.18., 확인)
- 6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 이왕수 **이왕수**

승인자 : 고승현 **고승현**

- 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 02월 09일




## 한국기계전기전자시험연구원장



www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441 FAX : 031-624-5837

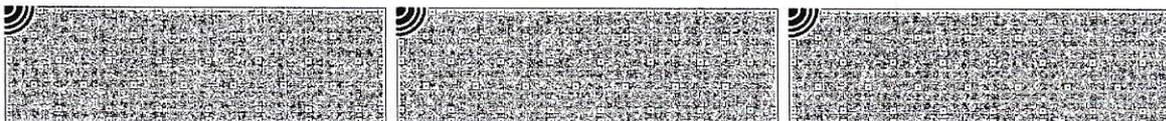



# 시험결과

성적서 번호 : GT2025-13884

## 1. 시험결과

시 료			시 험 항 목	단 위	시 험 결 과
카본스틸 그루브 피팅 (SPP GROOVE FITTING) 일반용	ELBOW	65A	내압 (수압 3.0 MPa, 5분)	-	이상없음
		125A		-	이상없음
	TEE	65*65A		-	이상없음
		125*100A		-	이상없음
	REDUCER	100*80A		-	이상없음
		65*50A		-	이상없음
	CAP	65A		-	이상없음
		125A		-	이상없음
	FLANGE ADAPTER	50A		-	이상없음
		80A		-	이상없음

시 료			시 험 항 목	단 위	시 험 결 과
카본스틸 그루브 피팅 (SPP GROOVE FITTING) 고압용	REDUCER	65*50A	내압 (수압 4.0 MPa, 5분)	-	이상없음
		80*65A		-	이상없음
		100*80A		-	이상없음
		125*100A		-	이상없음
		150*125A		-	이상없음
		200*150A		-	이상없음
	CAP	200A		-	이상없음



# 시험결과

성적서 번호 : GT2025-13884

## 2. 시험장소

고정시험실      현장시험

(주소 : 경기 파주시 검산로 301-52)

## 3. 사용장비

기 기 명	기기번호	교 정	
		교 정 일 자	차기 교정일
게이지압용 압력계	YZ244069722	2026-01-07	2027-01-07
게이지압용 압력계	YZ244069473	2026-01-07	2027-01-07

끝.



# 시험 성적서

성적서 번호 : GT2025-13886

회사명 : 주식회사 영광밴드

대표자 : 장덕령

주소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

- 1. 시료명 : 덕타일 그루브 피팅 (DUCTILE GROOVE FITTING)  
- 규격 및 형식 : /
- 2. 성적서의 용도 : 품질관리용
- 3. 접수일자 : 2025년 12월 22일
- 4. 시험일자 : 2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 28일
- 5. 시험방법 : KS B 1507 강관용 플렉시블 그루브 조인트(2020.08.18., 확인)
- 6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 이왕수 **이왕수**

승인자 : 고승현 **고승현**

- 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.


2026년 02월 09일



## 한국기계전기전자시험연구원장



www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29  
TEL : 031-428-8441 FAX : 031-624-5837






# 시험결과

성적서 번호 : GT2025-13886

## 1. 시험결과

시 료		시 험 항 목	단 위	시 험 결 과
덕타일 그루브 피팅 (DUCTILE GROOVE FITTING)	ELBOW	80A	-	이상없음
		150A	-	이상없음
		200A	-	이상없음
	TEE	80*65A	-	이상없음
		150*125A	-	이상없음
	REDUCER	65*50A	-	이상없음
		80*65A	-	이상없음
		100*80A	-	이상없음
		125*100A	-	이상없음
		150*125A	-	이상없음
	CAP	200*150A	-	이상없음
		50A	-	이상없음
		65A	-	이상없음
		80A	-	이상없음
		100A	-	이상없음
		125A	-	이상없음
		150A	-	이상없음
	MECHANICAL TEE	200A	-	이상없음
		65*40A	-	이상없음
	FLANGE ADAPTER	100A	-	이상없음
150A		-	이상없음	
		내압 (수압 3.0 MPa, 5분)		



# 시험결과

성적서 번호 : GT2025-13886

## 2. 시험장소


고정시험실      현장시험

(주소 : 경기 파주시 검산로 301-52)

## 3. 사용장비

기 기 명	기기번호	교 정	
		교 정 일 자	차기 교정일
게이지압용 압력계	YZ244069722	2026-01-07	2027-01-07
게이지압용 압력계	YZ244069473	2026-01-07	2027-01-07

끝.





# 시험 성적서

성적서 번호 : GT2026-00903

회사명 : 주식회사 영광밴드

대표자 : 장덕령

주소 : 경기도 파주시 검산로 301-52 (검산동)

- 1. 시료명 : 덕타일 그루브 커플링(DUCTILE GROOVE COUPLING)  
- 규격 및 형식 : /
- 2. 성적서의 용도 : 품질관리용
- 3. 접수일자 : 2026년 01월 02일
- 4. 시험일자 : 2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 28일
- 5. 시험방법 : KS B 1507 강관용 플렉시블 그루브 조인트(2020.08.18., 확인)
- 6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 이왕수 **이왕수**

승인자 : 고승현 **고승현**

- 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2026년 02월 09일




## 한국기계전자시험연구원장



www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441 FAX : 031-624-5837



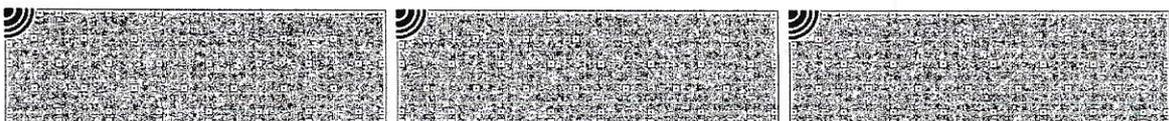


# 시험결과

성적서 번호 : GT2026-00903

## 1. 시험결과

시 료		시 험 항 목	단 위	시 험 결 과
덕타일 그루브 커플링 (DUCTILE GROOVE COUPLING) 일반용	고정식조인트	50A	-	이상없음
		65A	-	이상없음
		80A	-	이상없음
		100A	-	이상없음
		125A	-	이상없음
		150A	-	이상없음
		200A	-	이상없음
	유동식조인트	50A	-	이상없음
		65A	-	이상없음
		80A	-	이상없음
		100A	-	이상없음
		125A	-	이상없음
		150A	-	이상없음
		200A	-	이상없음
	스피드고정식 조인트	50A	-	이상없음
		65A	-	이상없음
		80A	-	이상없음
		100A	-	이상없음
		125A	-	이상없음
		150A	-	이상없음
	스피드유동식 조인트	50A	-	이상없음
		65A	-	이상없음
		80A	-	이상없음
		100A	-	이상없음
125A		-	이상없음	
150A		-	이상없음	
		내압 (수압 3.0 MPa, 5분)		



# 시험결과

성적서 번호 : GT2026-00903

시 료			시 험 항 목	단 위	시 험 결 과
덕타일 그루브 커플링 (DUCTILE GROOVE COUPLING) 고압용	고정식조인트	50A	내압 (수압 4.0 MPa, 5분)	-	이상없음
		65A		-	이상없음
		80A		-	이상없음
		100A		-	이상없음
		125A		-	이상없음
		150A		-	이상없음
		200A		-	이상없음
	유동식조인트	50A		-	이상없음
		65A		-	이상없음
		80A		-	이상없음
		100A		-	이상없음
		125A		-	이상없음
		150A		-	이상없음
		200A		-	이상없음

## 2. 시험장소

고정시험실       현장시험  
(주소 : 경기 파주시 검산로 301-52)

## 3. 사용장비

기 기 명	기기번호	교 정	
		교 정 일 자	차기 교정일
게이지압용 압력계	YZ244069722	2026-01-07	2027-01-07
게이지압용 압력계	YZ244069473	2026-01-07	2027-01-07

끝.

